



Skydd mot Olyckor - Bilaga 4a Larminstruktion

Peter Curwen

Utgåva: 2014-11-25

LINKÖPINGS FLYGKLUBB


Larminstruktion

Krisberedskap

Med olycka vid bränsleanläggning följa LFKs krisberedskap instruktioner (se bilaga 4c).

Specifik Instruktioner för Olyckor vid Bränsleanläggning

1. Brandsläckare finns bredvid nyckräkneverken. Extra brandsläckare finns i LFK:s hangar.
2. Akutväska finns i flygplanen och i förstahjälsförband i värmstugan i LFK hangar. Efter april 2015 det kommer att finnas förstahjälsförband i LFK:s klubbstuga också.
3. Informera räddningstjänsten att bränsleanläggning finns på General Aviation Center.
4. Informera räddningstjänsten att närmaste bil grind finns på General Aviation Centers plattan.
5. Öppna GACs bilgrind (vanlig LFK nyckel).
6. Tag utrustning som ej fungerar ur drift (se ovan)

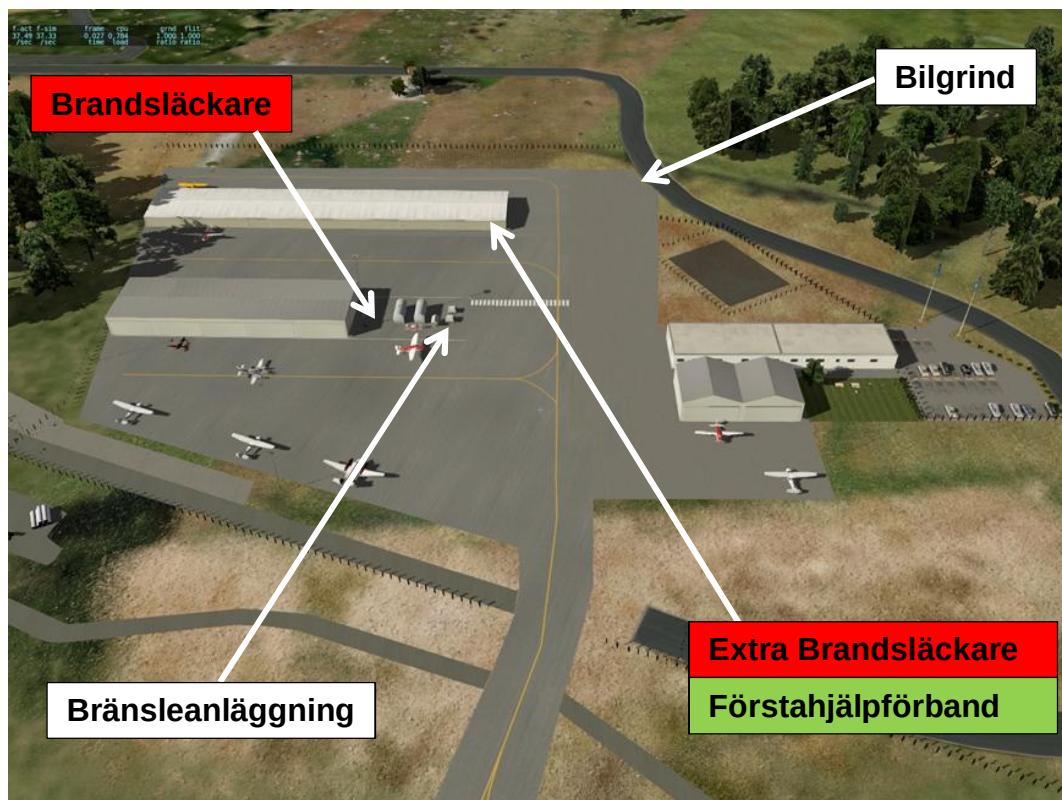



Skydd mot Olyckor - Bilaga 4a Larminstruktion

Peter Curwen

Utgåva: 2014-11-25

Utrustning som icke fungerar normalt

Utrustning som skadats vid olycka, olycka som orsakats av icke korrekt fungerande utrustning eller utrustning som ej fungerar normalt tages omedelbart ur drift. Detta sker genom att anläggningen belägges med hänglås, strömförsörjningen brytes samt att skylt sättes upp med text "Anläggningen ur funktion".